





Anlage 2



Häufigkeitsverteilung der Betroffenheiten von Gebäuden bei höchstem zu erwartenden Grundwasserstand in Bezug zur Grundwasserganglinie der Messstelle 907391

Anmerkungen:



- Betroffenheitsniveau 0,5 m unter OK Kellerfußboden
- Hochrechnung der nicht erfassten Gebäude auf die erfassten entsprechend der Häufigkeitsverteilung; ohne Berücksichtigung der „Schwarzen Wann“
- neben den Balken steht die Gebäudeanzahl
- Ganglinie 907391 mit relativen Höhen

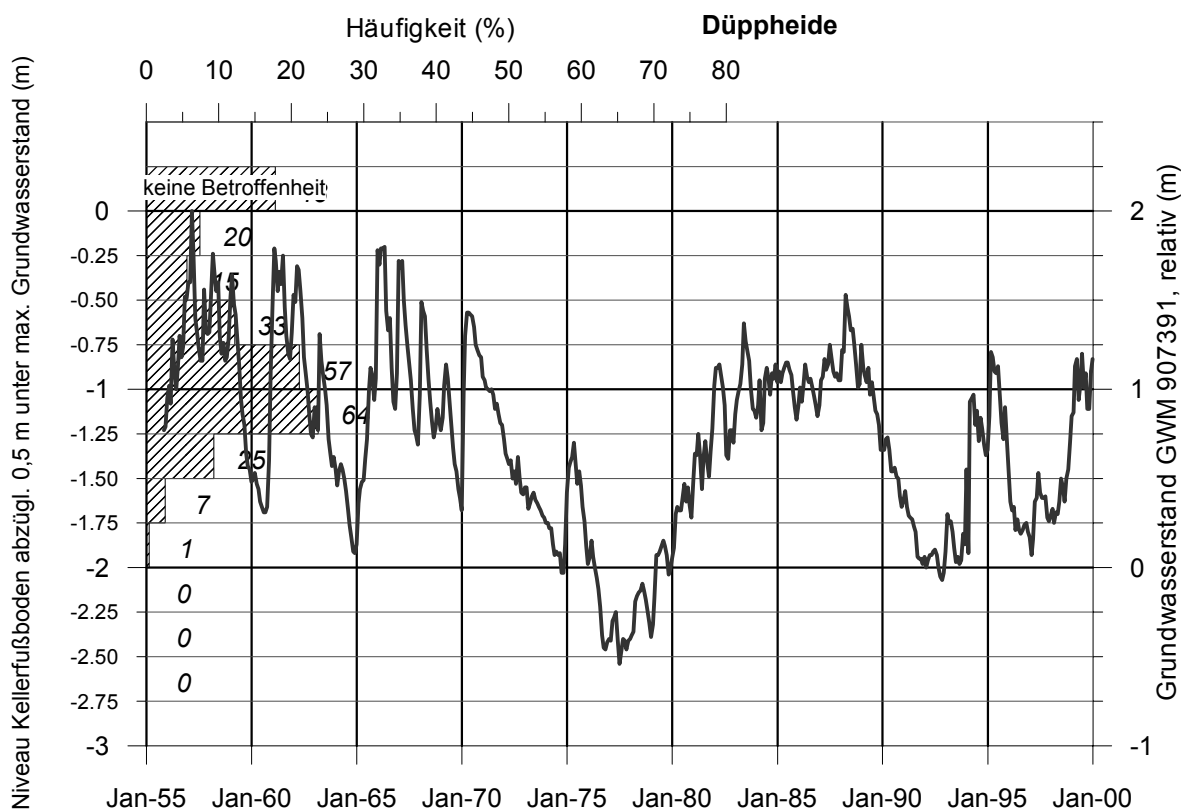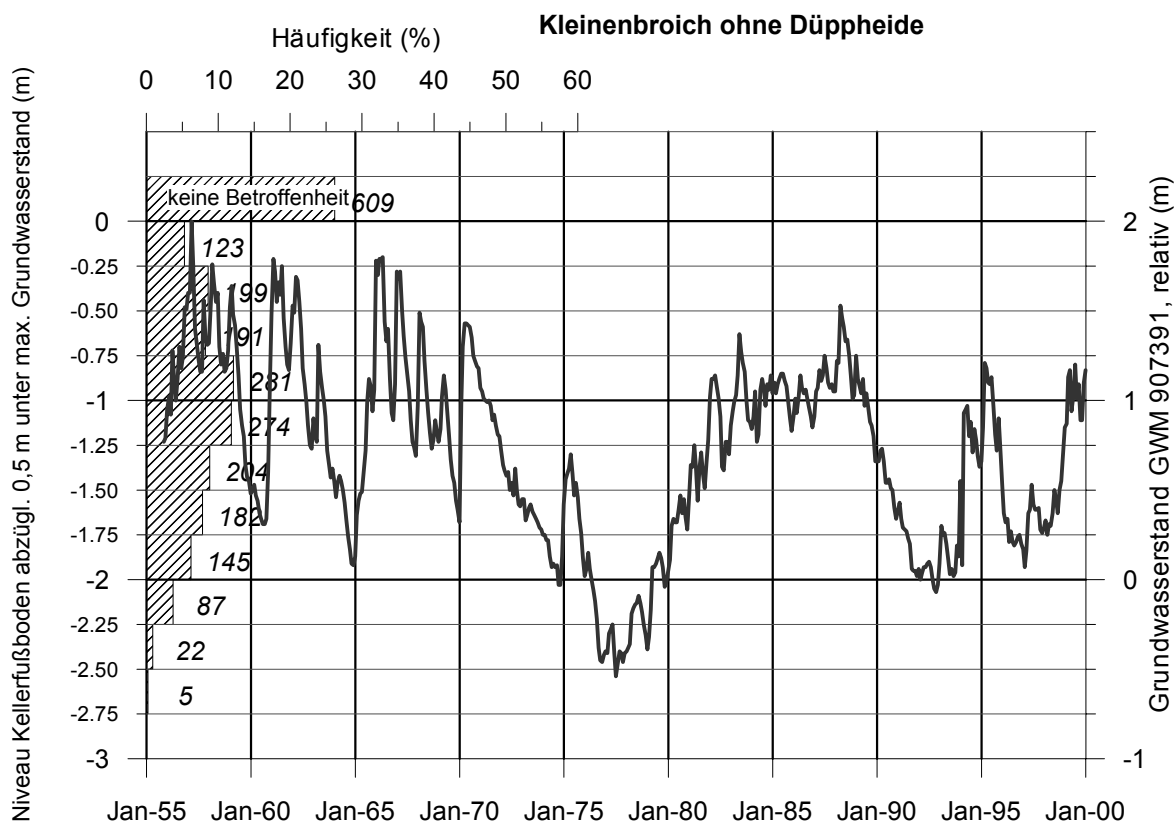



Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter; Ertverband)

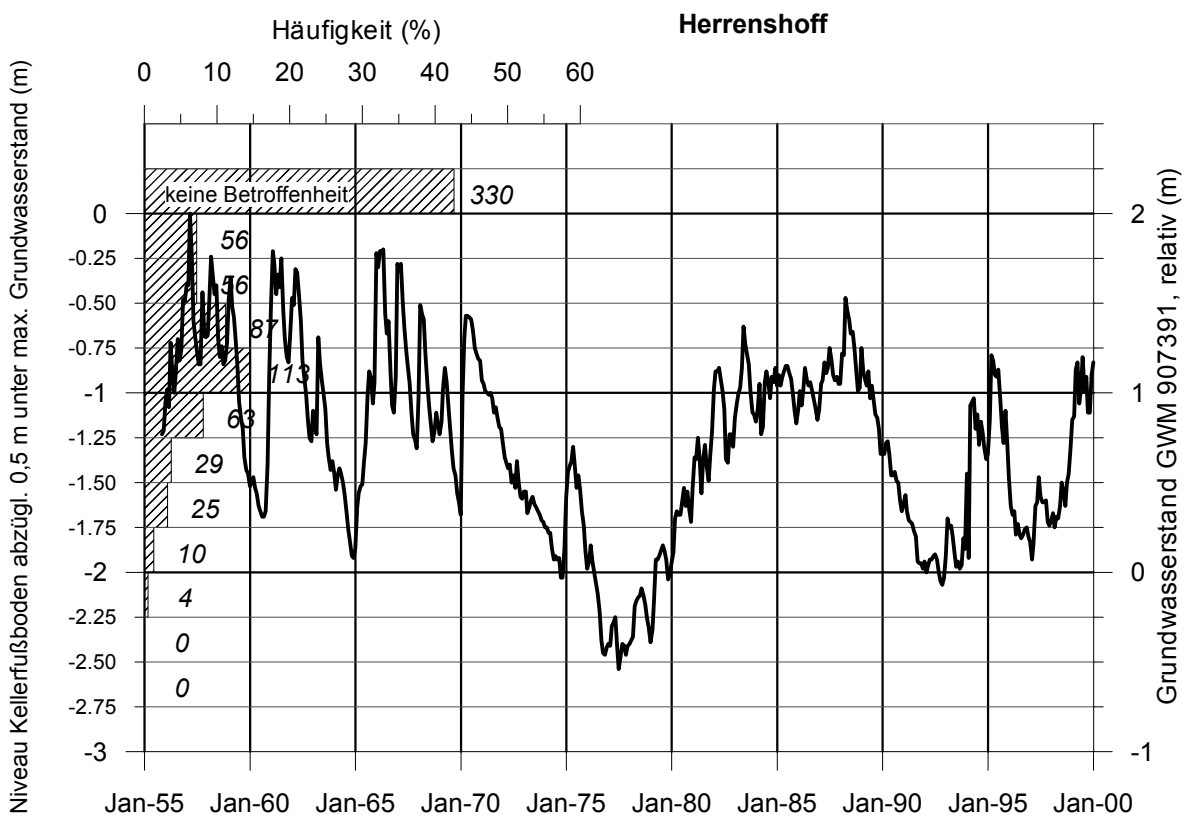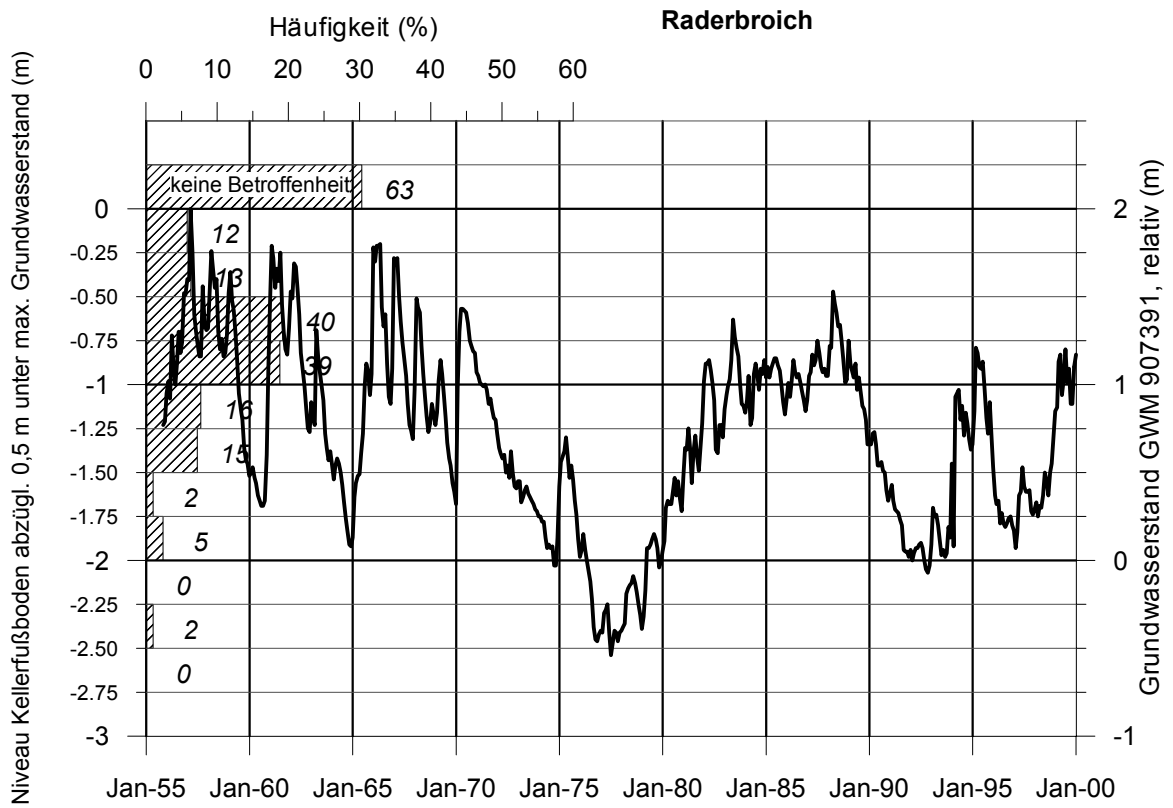



Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter; Ertfverband)

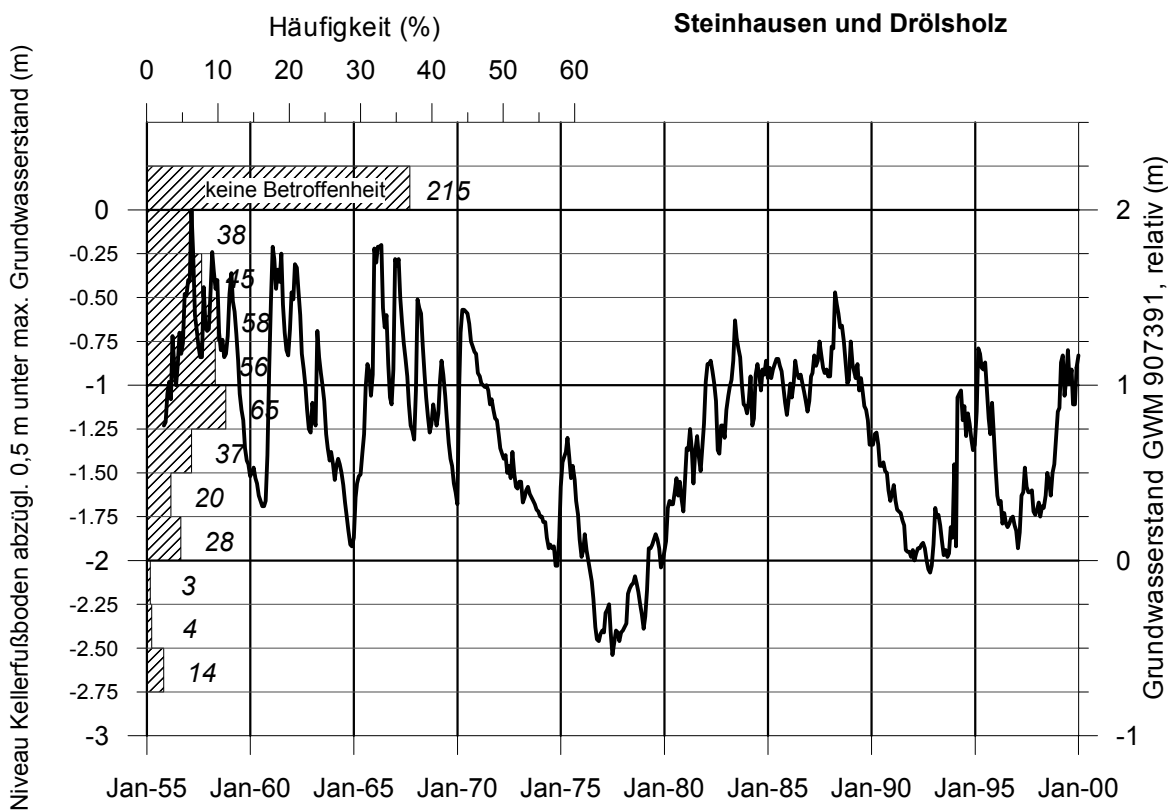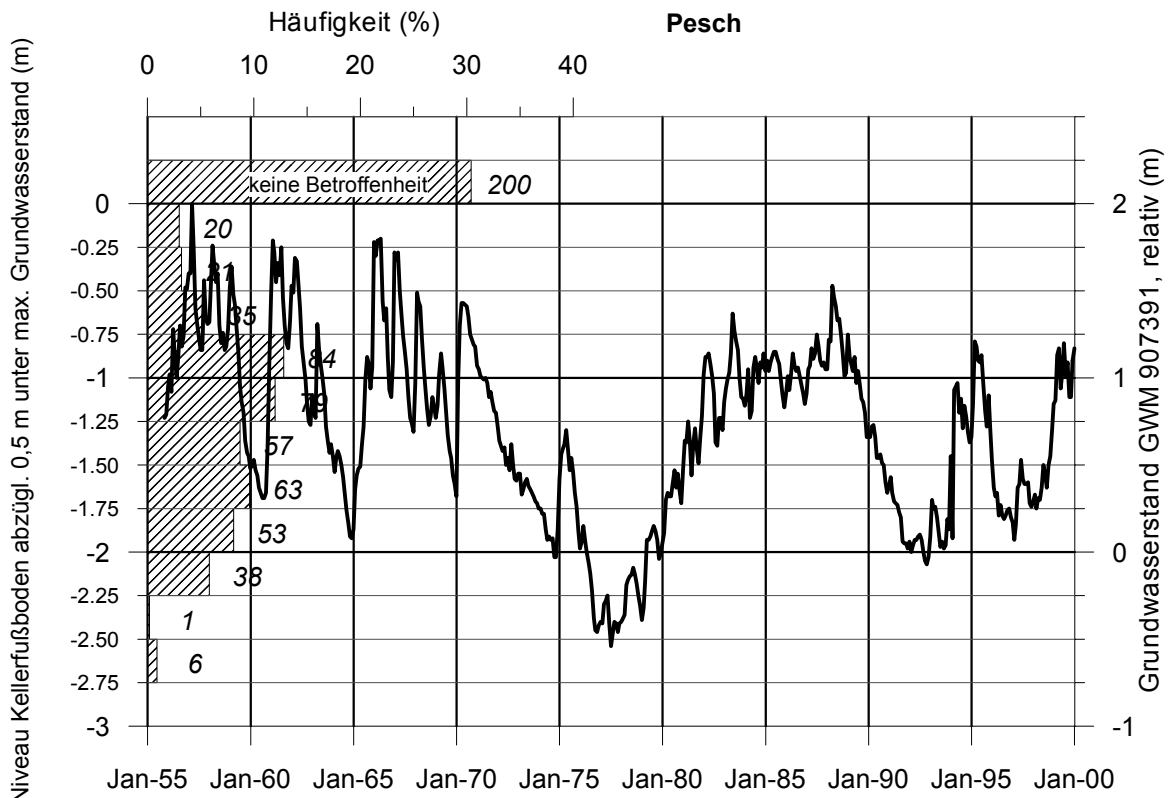



Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter; Ertverband)

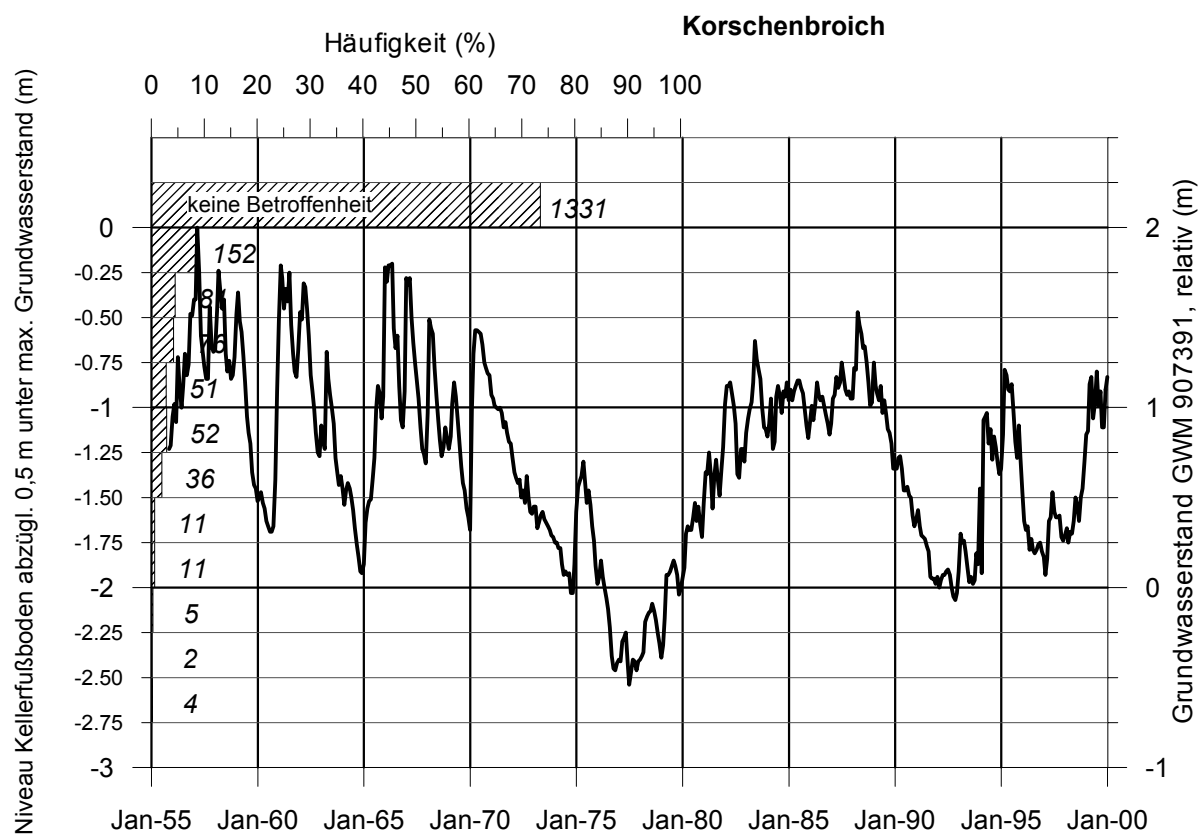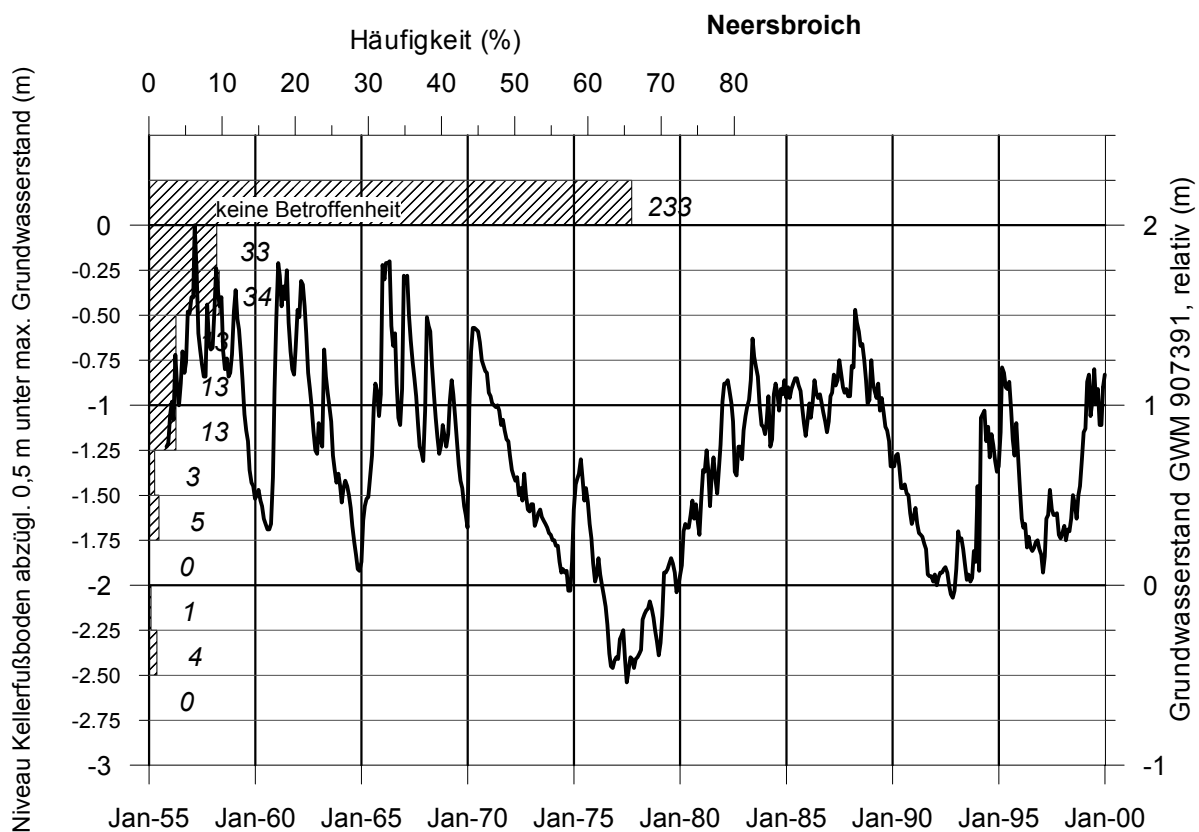

Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter, Ertverband)

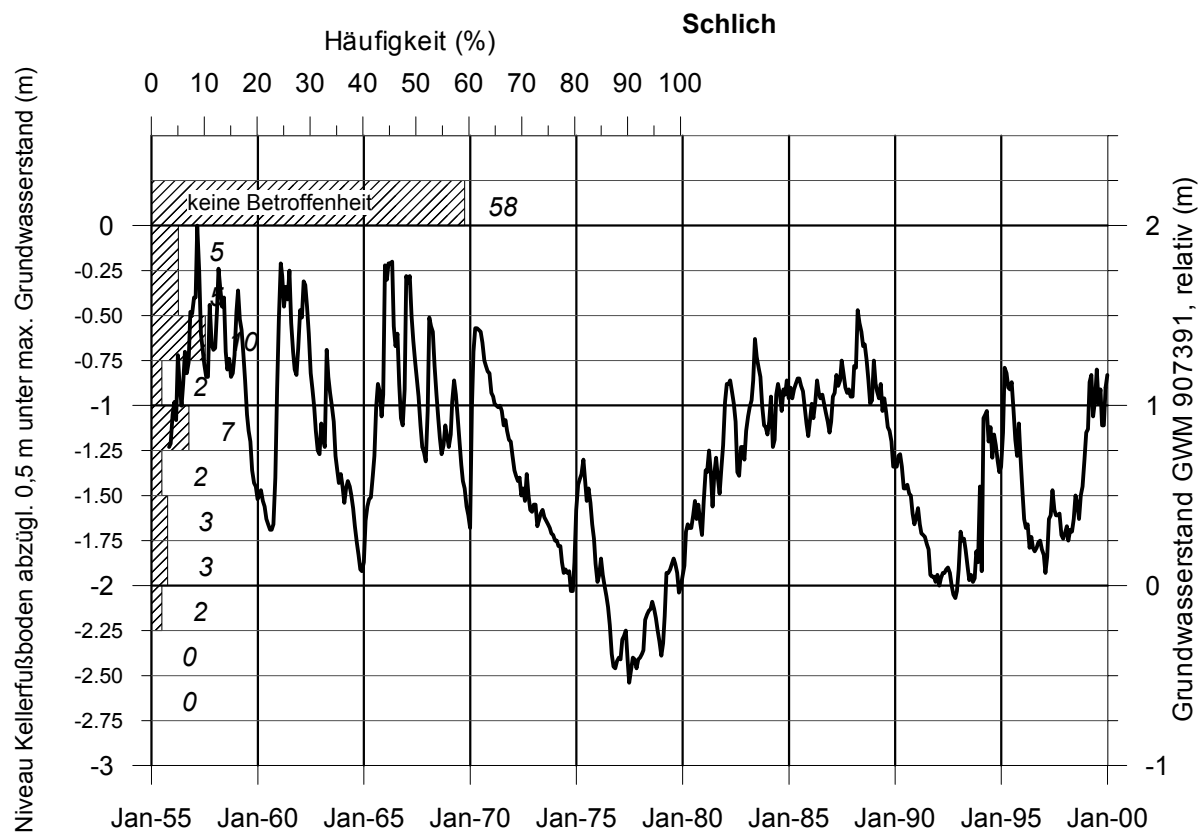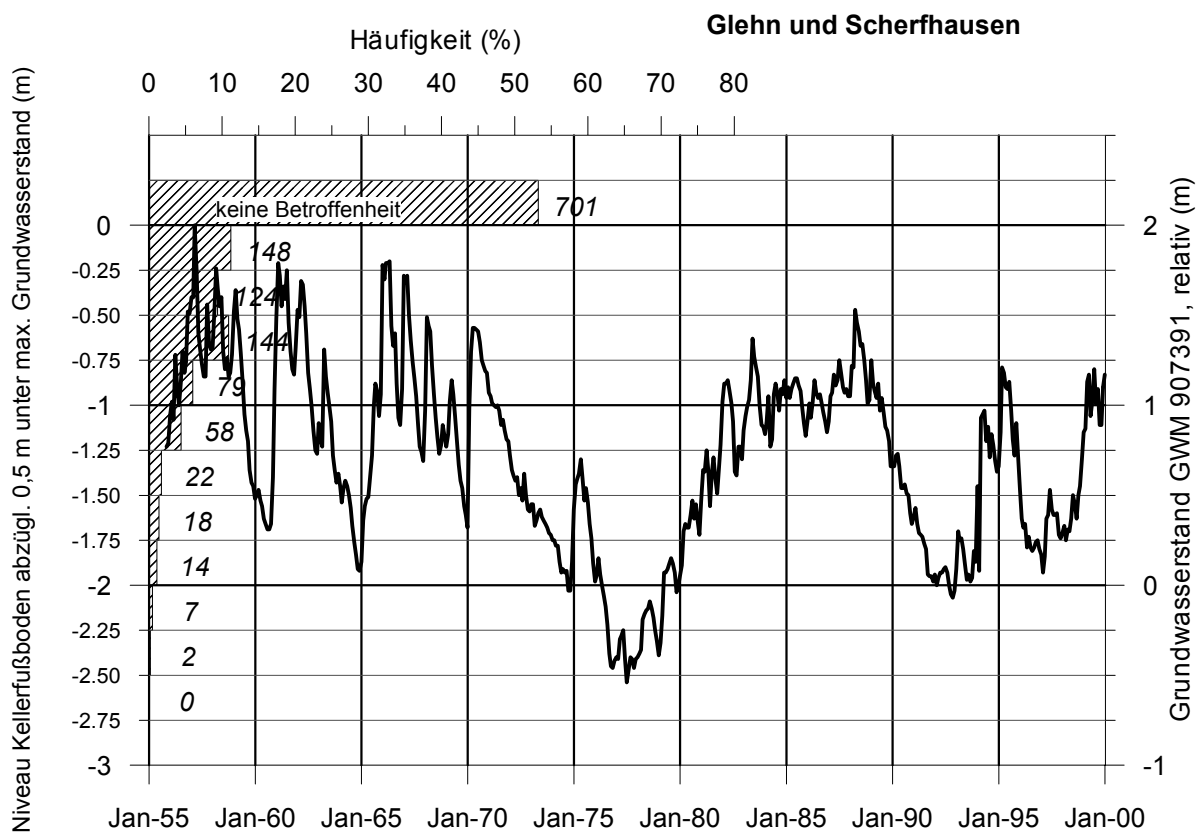

Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter, Ertverband)

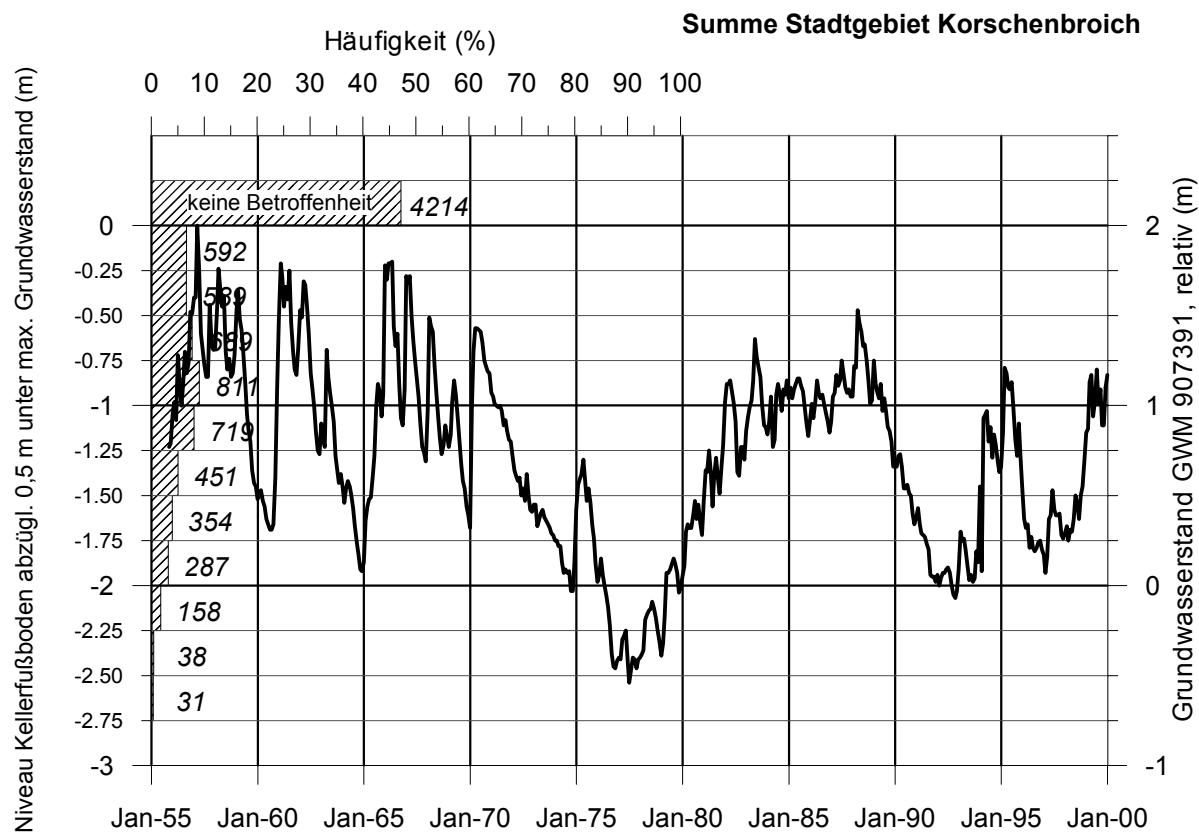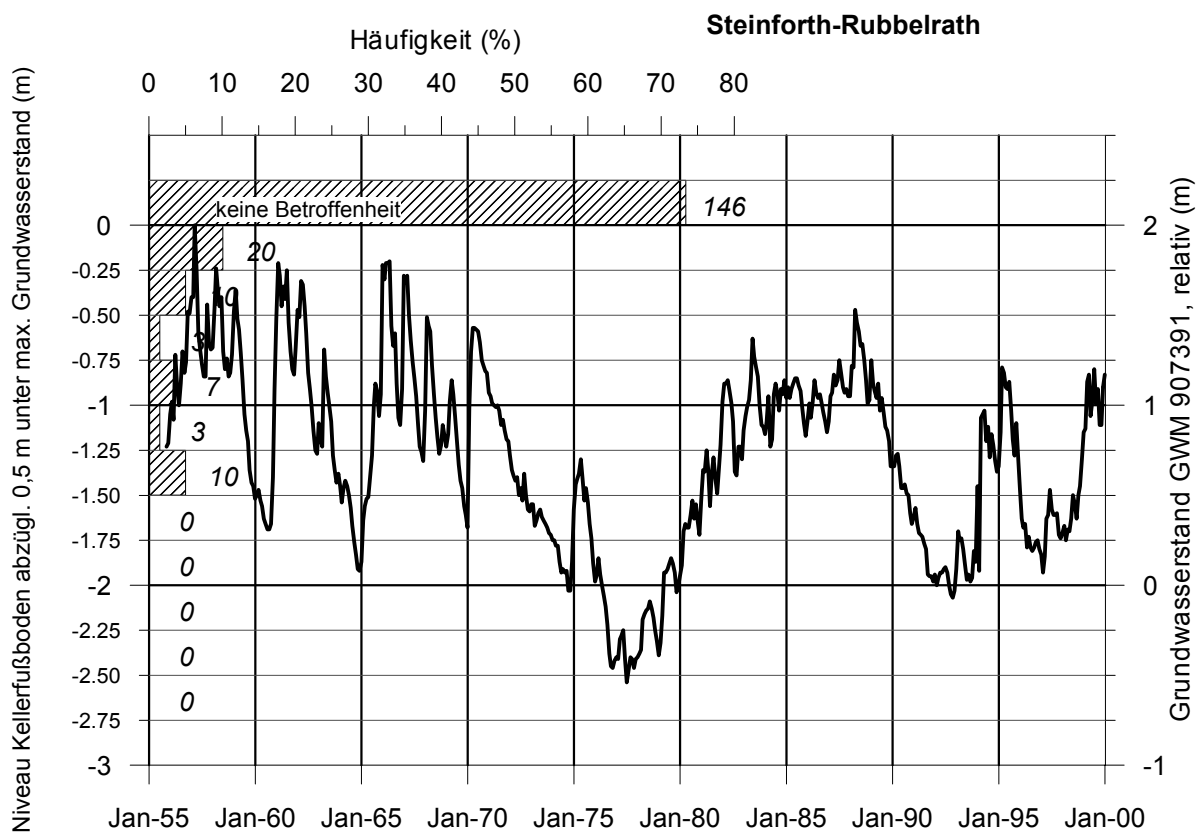

Ganglinie: bis 1969 Meßwerte, danach simulierte Werte mit Herausrechnung Einfluss Wasserwirtschaft (Wiener-Filter, Ertverband)

